СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп 81-05-02-2022

Сборник 2. Автоматизированные системы управления

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.2. Сметные нормы сборника 2 «Автоматизированные системы управления» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию автоматизированных систем управления.
 - 1.2.1. Сметные нормы сборника 2 отдела 1 распространяются на:

автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);

системы централизованного оперативного диспетчерского управления;

системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой;

телемеханические системы.

Сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда в сметной стоимости работ:

по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;

по комплексам программно-технических средств вычислительных центров экономической или иной информации, не связанной с технологическими процессами;

по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения), системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., трудоемкость которых определяется по ГЭСНм сборника 10 «Оборудование связи».

1.2.2. Сметные нормы сборника 2 разработаны исходя из следующих условий:

комплексы программно-технических средств (КПТС) или комплексы технических средств (КТС), переданные под наладку – серийные, укомплектованные, с загруженным системным и прикладным программным обеспечением, обеспечены технической документацией (паспорта, свидетельства и т.п.), срок их хранения на складе не превышает нормативного;

пусконаладочные работы выполняются на основании утвержденной заказчиком рабочей документации, при необходимости – с учетом проекта производства работ (ППР), программы и графика;

- к началу производства работ пусконаладочной организации заказчиком передана рабочая проектная документация, включая части проекта АСУ ТП: математическое обеспечение (МО), информационное обеспечение (ИО), программное обеспечение (ПО), организационное обеспечение (ОО);
- к производству пусконаладочных работ приступают при наличии у заказчика документов об окончании монтажных работ. При возникновении вынужденных перерывов между монтажными и наладочными работами по причинам, не зависящим от подрядной организации, к пусконаладочным работам приступают после проверки сохранности ранее смонтированных и монтажа ранее демонтированных технических средств (в этом случае акт окончания монтажных работ составляется заново на дату начала пусконаладочных работ);

переключения режимов работы технологического оборудования производятся заказчиком в соответствии с проектом, регламентом и в периоды, предусмотренные согласованными программами и графиками производства работ;

обнаруженные дефекты монтажа программно-технических (ПТС) или технических средств (ТС), устраняются монтажной организацией.

- 1.2.3. Сметные нормы сборника 2 разработаны в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил устройства электроустановок, межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств и других правил и норм органов государственного надзора, технической документации предприятий-изготовителей ПТС или ТС, инструкций, технических и технологических регламентов, руководящих технических материалов и другой технической документации по монтажу, наладке и эксплуатации ПТС и ТС.
- 1.2.4. В сметных нормах сборника 2 отдела 1 учтены затраты труда на производство комплекса работ одного технологического цикла пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию АСУ ТП в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, включая следующие этапы (стадии):
 - 1.2.4.1. Подготовительные работы, проверка КПТС (КТС) автоматизированных систем:

изучение рабочей и технической документации, в т.ч. материалов предпроектной стадии (технические требования к системе и др.), выполнение других мероприятий инженерно-технической подготовки работ, обследование технологического объекта управления, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ по АСУ ТП, определение готовности смежных с АСУ ТП систем (электроснабжения и т.п.) и т.д.

проверка соответствия основных технических характеристик аппаратуры требованиям, установленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей (результаты проверки и регулировки фиксируются в акте или паспорте аппаратуры, неисправные ПТС или ТС передаются заказчику для ремонта и замены).

1.2.4.2. Автономная наладка автоматизированных систем после завершения их монтажа:

проверка монтажа ПТС (ТС) на соответствие требованиям инструкций предприятий-изготовителей и рабочей документации;

замена отдельных дефектных элементов на исправные, выдаваемые заказчиком;

проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок;

фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов (ИМ);

настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, блокировки и управления, проверка правильности прохождения сигналов;

проверка функционирования прикладного и системного программного обеспечения;

предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка параметров аппаратуры автоматизированных систем, конфигурирование измерительных преобразователей и программно-логических устройств;

подготовка к включению и включение в работу систем измерения, контроля и управления для обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования, и корректировка параметров настройки аппаратуры систем управления в процессе их работы;

оформление производственной и технической документации.

1.2.4.3. Комплексная наладка автоматизированных систем:

доведение параметров настройки ПТС (TC), каналов связи и прикладного программного обеспечения до значений (состояния), при которых автоматизированные системы могут быть использованы в эксплуатации, при этом осуществляются в комплексе;

определение соответствия порядка отработки устройств и элементов систем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с выявлением причин отказа или «ложного» срабатывания их, установка необходимых значений срабатывания позиционных устройств;

определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей арматуры требованиям технологического процесса, правильности отработки конечных и путевых выключателей, датчиков положения и состояния;

определение расходных характеристик регулирующих органов (РО) и приведение их к требуемой норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки;

уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;

подготовка к включению в работу систем для обеспечения комплексного опробования технологического оборудования;

испытание и определение пригодности автоматизированных систем для обеспечения эксплуатации технологического оборудования с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

анализ работы автоматизированных систем;

оформление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем;

внесение в один экземпляр принципиальных схем из комплекта рабочей документации изменений, согласованных с заказчиком, по результатам производства пусконаладочных работ.

1.2.5. В нормах сборника 2 отдела 1 не учтены затраты на:

пусконаладочные работы, нормы затрат труда на которые приведены в соответствующих разделах ГЭСНп сборника 1 «Электротехнические устройства»: по электрическим машинам (двигателям) электроприводов, коммутационным аппаратам, статическим преобразователям, устройствам питания, измерениям и испытаниям в электроустановках;

испытание автоматизированных систем сверх 24 часов их работы в период комплексного опробования технологического оборудования;

составление технического отчета и сметной документации;

сдачу средств измерения в госповерку;

конфигурирование компонентов и экранных форм, корректировку и доработку проектного математического, информационного и программного обеспечения, определяемые на основании нормативов на проектные работы;

ревизию ПТС (ТС), устранение их дефектов (ремонт) и дефектов монтажа, в том числе доведение изоляции электротехнических средств, кабельных линий связи и параметров, смонтированных волоконно-оптических и иных линий связи до норм;

проверку соответствия монтажных схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы;

составление принципиальных, монтажных, развернутых схем и чертежей;

частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов;

согласование выполненных работ с надзорными органами;

проведение физико-технических и химических анализов, поставку образцовых смесей и т. п.;

составление программы комплексного опробования технологического оборудования;

обучение эксплуатационного персонала;

разработку эксплуатационной документации;

техническое (сервисное) обслуживание и периодические проверки КПТС (КТС) в период эксплуатации.

1.2.6. Сметные нормы сборника 2 отдела 1 разработаны для автоматизированных систем (в дальнейшем изложении – системы) в зависимости от категории их технической сложности, характеризующейся структурой и составом КПТС (КТС).

Категории технической сложности систем, их характеристики и коэффициенты сложности приведены в приложении 2.1.

1.2.7. Сметные нормы сборника 2 отдела 1 разработаны для систем I, II и III категории технической сложности в зависимости от количества каналов связи формирования входных и выходных сигналов.

Канал связи формирования входных и выходных сигналов (далее – канал) включает совокупность технических средств и линий связи, обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для использования в системе.

В нормах учитывается количество каналов:

информационных (в т.ч. каналов измерения, контроля, известительных, адресных, состояния и т.п.); управления.

В составе каналов информационных и каналов управления, в свою очередь, учитывается количество каналов:

дискретных – контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов типа «включить-выключить» и т.п.;

аналоговых, к которым относятся (для целей ГЭСНп сборника 2 отдела 1) все остальные – токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т.п.

В дальнейшем изложении используются условные обозначения количества каналов, приведенные в приложении 2.2.

- 1.2.8. Сметные нормы части 2 отдела 2 распространяются на аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части, касающейся инсталляции и настройки программного обеспечения автоматизированный систем, не указанных в п. 1.2.1 для отдела 1.
- 1.2.9. В сметных нормах сборника 2 отдела 2 учтены затраты труда на выполнение следующих самостоятельных законченных процессов пусконаладочных работ:

инсталляцию и базовую настройку общего и специального программного обеспечения АС;

функциональную настройку общего и специального программного обеспечения АС;

автономную наладку АС;

комплексную наладку АС;

проведение предварительных и приемосдаточных испытаний АС.

1.2.10. В нормах сборника 2 отдела 2 не учтены затраты на:

работы по ревизии аппаратных средств, устранению их дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительномонтажных работ;

проектно-конструкторские работы;

повторные испытания;

разработку эксплуатационной и сметной документации;

опытную эксплуатацию;

сдачу средств измерения в госповерку;

согласование выполненных работ с надзорными органами;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТС в период выполнения пусконаладочных работ.

1.2.11. Сметные нормы сборника 2 отдела 2 разработаны для систем I, II, III и IV категории технической сложности, в зависимости от количества используемых при создании АС функций программного обеспечения.

Категории технической сложности систем, состав работ и коэффициенты, учитывающие особенности выполнения пусконаладочных работ, приведены в приложениях с 2.6 по 2.8.

1.2.12. Термины и определения, используемые в сборнике 2, приведены в приложении 2.9.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

- 2.2. Исчисление объемов работ при использовании ГЭСНп сборника 2 «Автоматизированные системы управления».
- 2.2.1. В таблицах ГЭСНп сборника 2 приведены базовые нормы (P_6) затрат труда на пусконаладочные работы для систем I, II и III категории технической сложности $(P_6^{\ I},\ P_6^{\ II},\ P_6^{\ III})$, в зависимости от общего количества каналов информационных и управления аналоговых и дискретных $(K^{oбш})$ в данной системе.

Базовые нормы для системы II и III категории технологической сложности (табл. 02-01-002, 02-01-003) рассчитаны на основе базовых норм для системы I категории технической сложности (табл. 02-01-001) с применением к ним коэффициентов сложности, приведенных в приложении 2.1:

$$H^{\text{II}}_\delta = H^{\text{I}}_\delta \times 1{,}313; \qquad \quad H^{\text{III}}_\delta = H^{\text{I}}_\delta \times 1{,}566$$

2.2.2. Базовая норма для сложной системы, имеющей в своем составе подсистемы с разной категорией технической сложности, определяется применением к соответствующей базовой норме для системы I категории технической сложности коэффициента сложности (C), рассчитываемого по формуле:

$$C = (1 + 0.313 \times K_{II}^{\text{o}6m} : K^{\text{o}6m}) \times (1 + 0.566 \times K_{III}^{\text{o}6m} : K^{\text{o}6m})$$
(1)

гле

 $K_{\rm I}^{\rm oбщ}$, $K_{\rm II}^{\rm oбщ}$, $K_{\rm III}^{\rm oбщ}$ – общее количество аналоговых и дискретных каналов информационных и управления относимых к подсистемам соответственно, I, II, III категории технической сложности;

$$\mathbf{K}^{\mathsf{o}\mathsf{b}\mathsf{u}} = \mathbf{K}_{I}^{\mathsf{o}\mathsf{b}\mathsf{u}} + \mathbf{K}_{II}^{\mathsf{o}\mathsf{b}\mathsf{u}} + \mathbf{K}_{III}^{\mathsf{o}\mathsf{b}\mathsf{u}} \tag{1.1}$$

В этом случае базовая норма для сложной системы рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{H}_{6}^{\mathsf{c}\pi} = \mathbf{H}_{6}^{\mathsf{I}} \times \mathbf{C},\tag{2}$$

или при
$$1 < C < 1{,}313$$
 $\mathbf{H}_{6}^{\mathbf{c}\pi} = \mathbf{H}_{6}^{\mathbf{I}} \times \mathbf{C}$ (2.1)

при 1,313 < C < 1,566
$$H_{\delta}^{c\pi} = H_{\delta}^{II} \times C$$
: 1,313 (2.2)

- 2.2.3. При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для учета характеристики конкретной системы к базовой норме трудоемкости (H_6) применяются следующие коэффициенты:
- 2.2.3.1. Коэффициент $\Phi_{\rm H}{}^{\rm M}$, учитывающий два фактора: «метрологическую сложность» и «развитость информационных функций» системы

Коэффициент $\Phi_{\rm H}{}^{\rm M}$ рассчитывается по формуле:

$$\Phi_{\mathrm{II}}^{\mathrm{M}} = 0.5 + \mathrm{K}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{a}} : \mathrm{K}_{\mathrm{II}}^{\mathrm{obsu}} \times \mathrm{M} \times \mathrm{II}$$
 (3)

где

М – коэффициент «метрологической сложности», определяемый по таблице 1;

И – коэффициент «развитости информационных функций», определяемый по таблице 2.

Таблица 1

Коэффициент «метрологической сложности» системы

№ п.п.	Характеристика факторов «метрологической сложности» (M) системы	Обозначение	Коэффициент
	Измерительные преобразователи (датчики) и измерительные приборы и т.п., работающие в условиях нормальной окружающей и технологической среды, класс точности:	количества каналов	«метрологической сложности» системы (М)
1	ниже или равен 1,0	К ^а им1	1
2	ниже 0,2 и выше 1,0	K_{uM2}^a	1,14
3	выше или равен 0,2	K_{uM3}^a	1,51

Примечание.

Если в системе имеются измерительные преобразователи (датчики) и измерительные приборы, относимые к разным классам точности, коэффициент M рассчитывается по формуле:

$$M = (1 + 0.14 \times K_{\mu M2}^{a}: K_{\mu}^{a}) \times (1 + 0.51 \times K_{\mu M3}^{a}: K_{\mu}^{a})$$
(4)

где

$$K_{\mu}^{a} = K_{\mu M1}^{a} + K_{\mu M2}^{a} + K_{\mu M3}^{a} \tag{4.1}$$

Таблица 2

Коэффициент «развитости информационных функций» системы

№ п.п.	Характеристика факторов «развитости информационных функций» (И) системы	Обозначение количества каналов	Коэффициент «развитости информационны х функций» системы (И)
1	Параллельные или централизованные контроль и измерение параметров состояния технологического объекта управления (ТОУ).	К ^{общ}	1

№ п.п.	Характеристика факторов «развитости информационных функций» (И) системы	Обозначение количества каналов	Коэффициент «развитости информационны х функций» системы (И)
2	То же, что и по п.1, включая архивирование, документирование данных, составление аварийных и производственных (сменных, суточных и т.п.) рапортов, представление трендов параметров, косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ.	Кии2	1,51
3	Анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуации, диагностика аварийных состояний, поиск «узкого» места, прогноз хода процесса).		2,03

Примечания.

Если система имеет разные характеристики «развитости информационных функций», коэффициент И рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{H} = \left(1 + 0.51 \times \mathbf{K}_{\mathbf{u}12}^{\mathsf{o}\mathsf{d}\mathbf{u}} : \mathbf{K}_{\mathbf{u}}^{\mathsf{o}\mathsf{d}\mathbf{u}}\right) \times \left(1 + 1.03 \times \mathbf{K}_{\mathbf{u}13}^{\mathsf{o}\mathsf{d}\mathbf{u}} : \mathbf{K}_{\mathbf{u}}^{\mathsf{o}\mathsf{d}\mathbf{u}}\right) \tag{5}$$

где

$$K_{\mu}^{\text{o}\text{fm}} = K_{\mu \text{H}1}^{\text{o}\text{fm}} + K_{\mu \text{H}2}^{\text{o}\text{fm}} + K_{\mu \text{H}3}^{\text{o}\text{fm}} \tag{5.1}$$

2.2.3.2. Коэффициент Φ_{v} , учитывающий «развитость управляющих функций», рассчитываемый по формуле:

$$\Phi_{y} = 1 + (1,31 \times K_{y}^{a} + 0.95 \times K_{y}^{a}) : K^{obm} \times Y$$
(6)

Коэффициент «развитости управляющих функций»

гле

У – коэффициент «развитости управляющих функций», определяется по таблице 3.

Таблица 3

№ п.п.	Характеристика факторов «развитости управляющих функций» (У) системы	Обозначение количества каналов	Коэффициент «развитости управляющих функций» системы (У)
1	Одноконтурное автоматическое регулирование (AP) или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т.п.).	$K_{\ y\ y_{\ 1}}^{\ m oбщ}$	1
2	Каскадное и (или) программное AP или автоматическое программное логическое управление (АПЛУ) по «жесткому» циклу, многосвязное AP или АПЛУ по циклу с разветвлениями.	$K_{\ y\ y_{\ 2}}^{\ m oбщ}$	1,61
3	Управление быстропротекающими процессами в аварийных условиях или управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров систем) или оптимальное управление (ОУ) установившимися режимами (в статике), ОУ переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике).	К общ	2,39

Примечания.

Если система имеет разные характеристики «развитости управляющих функций», коэффициент У рассчитывается по формуле:

$$y = (1 + 0.61 \times K_{yy2}^{\text{ofm}} : K_y^{\text{ofm}}) \times (1 + 1.39 \times K_{yy3}^{\text{ofm}} : K_y^{\text{ofm}})$$
(7)

где

$$K_{y}^{\text{ofm}} = K_{yy_{1}}^{\text{ofm}} + K_{yy_{2}}^{\text{ofm}} + K_{yy_{3}}^{\text{ofm}}$$
(7.1)

2.2.4. Сметная норма затрат труда (H) для конкретной системы рассчитывается применением к базовой норме, установленной в соответствии с п. 2.2., коэффициентов $\Phi^{M}_{I\!I}$ и Φ_{y} , которые между собой перемножаются:

$$H = H_6 \times (\Phi_{\text{II}}^{\text{M}} \times \Phi_{\text{y}}) \tag{8}$$

- 2.2.5. При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к сметным нормам затрат труда применяется коэффициент 0,537. Под повторным выполнением пусконаладочных работ понимаются работы, вызванные необходимостью изменения технологического процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ подтверждается обоснованным заданием (письмом) заказчика.
- 2.2.6. В том случае, если АСУ ТП создана в составе автоматизированного технологического комплекса (АТК), включенного в план опытного или экспериментального строительства, либо в перечень уникальных или особо важных (важнейших) объектов (строек), либо АСУ ТП включает экспериментальные или опытные программнотехнические (технические) средства, к сметным нормам затрат труда применяется коэффициент 1,2.
- 2.2.7. В том случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования, к сметным нормам затрат труда применяется коэффициент 0,8.
- 2.2.8. Указанные в пп. 2.2.5-2.2.7 коэффициенты применяются к сметным нормам затрат тех этапов работ (соответствующего количества каналов информационных и управления), на которые действуют вышеперечисленные условия. При использовании нескольких коэффициентов их перемножают.
- 2.2.9. Понижающий коэффициент для однотипных автоматизированных технологических комплексов (АТК) учтен ГЭСНп сборника 2 при условии особого порядка расчета, при котором сметная норма затрат определяется первоначально в целом для нескольких однотипных АТК в соответствии с проектом и, при необходимости, выделяется сметная норма трудозатрат для одного однотипного АТК.

Не допускается, при определении сметных норм затрат труда, искусственное, вопреки проекту, разделение автоматизированной системы на отдельные системы измерения, контуры управления (регулирования), подсистемы.

Например: Для централизованной системы оперативного диспетчерского управления вентиляцией и кондиционированием воздуха, включающей несколько подсистем приточно-вытяжной вентиляции, сметная норма затрат труда определяется в целом для централизованной системы управления; при необходимости, затраты труда для отдельных подсистем определяются в рамках общей нормы трудозатрат в целом по системе с учетом количества каналов, относимых к подсистемам.

- 2.2.10. При необходимости промежуточных расчетов за выполненные пусконаладочные работы рекомендуется использовать примерную структуру трудоемкости пусконаладочных работ по их основным этапам (если договором подряда не предусмотрены иные условия взаиморасчетов сторон), приведенную в приложении 2.3.
- 2.2.11. Подготовка исходных данных для составления смет осуществляется на основании проектной и технической документации по конкретной системе.

При подготовке исходных данных рекомендуется использовать «Схему автоматизированного технологического комплекса (АТК)», приведенную в приложении 2.5.

Подготовка исходных данных ведется в следующей последовательности:

- 2.2.11.1. В составе АТК по схеме выделяются следующие группы каналов согласно приложению 2.4.
- 2.2.11.2. По каждой группе каналов приложения 2.4 подсчитывается количество каналов информационных (аналоговых и дискретных) и каналов управления (аналоговых и дискретных), а также общее количество каналов информационных и управления ($K^{\text{общ}}$).
- 2.2.11.3. На основании приложения 2.1 устанавливается категория технической сложности системы и, в зависимости от $K^{\text{общ}}$, по соответствующей таблице ГЭСНп определяется базовая норма затрат труда (H_{6}), при необходимости, рассчитывается базовая норма для сложной системы ($H_{6}^{\text{сл}}$) с использованием формул (1) и (2).
- 2.2.11.4. Для привязки базовой нормы к конкретной системе рассчитываются поправочные коэффициенты $\Phi_{\rm M}^{\rm M}$ и $\Phi_{\rm V}$ в соответствии с пп. 2.2.3.1. и 2.2.3.2, затем рассчитывается сметная норма по формуле (8).

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отдел 1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица ГЭСНп 02-01-001 Автоматизированные системы управления I категории технической сложности

Измеритель: система (нормы 02-01-001-01, 02-01-001-03, 02-01-001-05, 02-01-001-07, 02-01-001-09, 02-01-001-11, 02-

01-001-13, 02-01-001-15, 02-01-001-17, 02-01-001-19); канал (нормы 02-01-001-02, 02-01-001-04, 02-01-001-06, 02-01-001-08, 02-01-001-10, 02-01-001-12, 02-01-001-14, 02-01-001-16, 02-01-001-18, 02-01-001-

20)

Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобиг):

(Кобщ):

02-01-001-01 2

02-01-001-02 за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-001-01

02-01-001-03 10

02-01-001-04 за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-001-03

02-01-001-05 20

02-01-001-06 за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-001-05

02-01-001-07 40

02-01-001-08 за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-001-07

02-01-001-09 80

02-01-001-10 за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-001-09

02-01-001-11 160

02-01-001-12 за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-001-11

02-01-001-13 320

02-01-001-14 за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13

02-01-001-15 64

02-01-001-16 за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-001-15

02-01-001-17 1280

02-01-001-18 за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к норме 02-01-001-17

02-01-001-19 2560

02-01-001-20 за каждый канал свыше 2560 добавлять к норме 02-01-001-19

02-01-001-20	за каждын капал свыше 2500 добавлять к порт	WC 02-01-001	-17				
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01-	02-01-	02-01-	02-01-	02-01-
31	•		001-01	001-02	001-03	001-04	001-05
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		13,4	6,45	65	6,3	128
3-100-01	Техник I категории	челч	0,67	0,3225	3,25	0,315	6,4
3-200-01	Инженер I категории	челч	2,68	1,29	13	1,26	25,6
3-200-02	Инженер II категории	челч	6,03	2,9025	29,25	2,835	57,6
3-200-03	Инженер III категории	челч	2,68	1,29	13	1,26	25,6
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,34	0,645	6,5	0,63	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 001-06	02-01- 001-07	02-01- 001-08	02-01- 001-09	02-01- 001-10
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		6,15	251	6,03	492	5,88
3-100-01	Техник I категории	челч	0,3075	12,55	0,3015	24,6	0,294
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,23	50,2	1,206	98,4	1,176
3-200-02	Инженер II категории	челч	2,7675	112,95	2,7135	221,4	2,646
3-200-03	Инженер III категории	челч	1,23	50,2	1,206	98,4	1,176
3-300-01	Ведущий инженер	челч	0,615	25,1	0,603	49,2	0,588

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 001-11	02-01- 001-12	02-01- 001-13	02-01- 001-14	02-01- 001-15
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		962	5,55	1 850	5,19	3 510
3-100-01	Техник I категории	челч	48,1	0,2775	92,5	0,2595	175,5
3-200-01	Инженер I категории	челч	192,4	1,11	370	1,038	702
3-200-02	Инженер II категории	челч	432,9	2,4975	832,5	2,3355	1 579,5
3-200-03	Инженер III категории	челч	192,4	1,11	370	1,038	702
3-300-01	Ведущий инженер	челч	96,2	0,555	185	0,519	351

1,694

3,52

17

1,66

33,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 001-16	02-01- 001-17	02-01- 001-18	02-01- 001-19	02-01- 001-20	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		4,41	6 330	3,49	10 800	2,83	
3-100-01	Техник I категории	челч	0,2205	316,5	0,1745	540	0,1415	
3-200-01	Инженер I категории	челч	0,882	1 266	0,698	2 160	0,566	
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,9845	2 848,5	1,5705	4 860	1,2735	
3-200-03	Инженер III категории	челч	0,882	1 266	0,698	2 160	0,566	
3-300-01	Ведущий инженер	челч	0,441	633	0,349	1 080	0,283	

Таблица ГЭСНп 02-01-002 Автоматизированные системы управления II категории технической сложности

 $\textbf{Измеритель:} \qquad \textbf{система (нормы 02-01-002-01, 02-01-002-03, 02-01-002-05, 02-01-002-07, 02-01-002-09, 02-01-002-11, 02-01-002-07, 02-01-002-09, 02-01-002-01-002-01, 02-01-00$

01-002-13, 02-01-002-15, 02-01-002-17, 02-01-002-19); канал (нормы 02-01-002-02, 02-01-002-04, 02-01-002-06, 02-01-002-08, 02-01-002-10, 02-01-002-12, 02-01-002-14, 02-01-002-16, 02-01-002-18,

20)

02-01-002-18

02-01-002-19

3-300-01

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов

(Кобщ):

2560

Ведущий инженер

02-01-002-01 2 02-01-002-02 за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-002-01 02-01-002-03 02-01-002-04 за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03 02-01-002-05 20 02-01-002-06 за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-002-05 02-01-002-07 40 02-01-002-08 за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-002-07 02-01-002-09 02-01-002-10 за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-002-09 02-01-002-11 02-01-002-12 за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-002-11 02-01-002-13 320 02-01-002-14 за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-002-13 02-01-002-15 02-01-002-16 за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-002-15 02-01-002-17 1280

02-01-002-20 за каждый канал свыше 2560 добавлять к норме 02-01-002-19 02-01-02-01-02-01-02-01-02-01-Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 002-01 002-02 002-03 002-04 002-05 Затраты труда пусконаладочного 17,6 8,47 85 8,3 168 1 персонала, в том числе: 3-200-01 Инженер I категории 3,52 1,694 17 1,66 33,6 чел.-ч 3-200-02 Инженер II категории 8,8 4,235 42,5 4,15 84 чел.-ч 3-200-03 Инженер III категории чел.-ч 1,76 0,847 8,5 0,83 16,8

чел.-ч

за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к норме 02-01-002-17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 002-06	02-01- 002-07	02-01- 002-08	02-01- 002-09	02-01- 002-10
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		8,1	330	7,91	646	7,71
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,62	66	1,582	129,2	1,542
3-200-02	Инженер II категории	челч	4,05	165	3,955	323	3,855
3-200-03	Инженер III категории	челч	0,81	33	0,791	64,6	0,771
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,62	66	1,582	129,2	1,542

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 002-11	02-01- 002-12	02-01- 002-13	02-01- 002-14	02-01- 002-15
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 263	7,29	2 430	6,81	4 610
3-200-01	Инженер I категории	челч	252,6	1,458	486	1,362	922
3-200-02	Инженер II категории	челч	631,5	3,645	1 215	3,405	2 305
3-200-03	Инженер III категории	челч	126,3	0,729	243	0,681	461
3-300-01	Ведущий инженер	челч	252,6	1,458	486	1,362	922

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 002-16	02-01- 002-17	02-01- 002-18	02-01- 002-19	02-01- 002-20
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		5,78	8 310	4,58	14 170	3,72
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,156	1 662	0,916	2 834	0,744
3-200-02	Инженер II категории	челч	2,89	4 155	2,29	7 085	1,86
3-200-03	Инженер III категории	челч	0,578	831	0,458	1 417	0,372
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,156	1 662	0,916	2 834	0,744

Таблица ГЭСНп 02-01-003 Автоматизированные системы управления III категории технической сложности

01-003-13, 02-01-003-15, 02-01-003-17, 02-01-003-19); канал (нормы 02-01-003-02, 02-01-003-04, 02-01-003-06, 02-01-003-08, 02-01-003-10, 02-01-003-12, 02-01-003-14, 02-01-003-16, 02-01-003-18, 02-01-003-

20)

Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов

(Кобщ):

02-01-003-01 2

02-01-003-02 за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-003-01

02-01-003-03 10

02-01-003-04 за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-003-03

02-01-003-05 20

02-01-003-06 за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-003-05

02-01-003-07 40

02-01-003-08 за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-01-003-07

02-01-003-09 80

02-01-003-10 за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к норме 02-01-003-09

02-01-003-11 160

02-01-003-12 за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-003-11

02-01-003-13 320

02-01-003-14 за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-003-13

02-01-003-15 640

02-01-003-16 за каждый канал свыше 640 до 1279 добавлять к норме 02-01-003-15

02-01-003-17 1280

02-01-003-18 за каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к норме 02-01-003-17

02-01-003-19 2560

02-01-003-20 за кажлый канал свыше 2560 добавлять к норме 02-01-003-19

02 01 003 20	за каждын канал сыыше 2500 доосылты к пор	MC 02 01 003	1)				
Var maarmaa	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01-	02-01-	02-01-	02-01-	02-01-
Код ресурса		Ед. изм.	003-01	003-02	003-03	003-04	003-05
1	Затраты труда пусконаладочного		21	10.1	102	9,8	200
1	персонала, в том числе:	21	10,1	102	7,0	200	
3-200-01	Инженер I категории	челч	7,35	3,535	35,7	3,43	70
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,05	0,505	5,1	0,49	10
3-300-01	Ведущий инженер	челч	12,6	6,06	61,2	5,88	120

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 003-06	02-01- 003-07	02-01- 003-08	02-01- 003-09	02-01- 003-10
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		9,63	393	9,44	770	9,2
3-200-01	Инженер I категории	челч	3,3705	137,55	3,304	269,5	3,22
3-200-02	Инженер II категории	челч	0,4815	19,65	0,472	38,5	0,46
3-300-01	Ведущий инженер	челч	5,778	235,8	5,664	462	5,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 003-11	02-01- 003-12	02-01- 003-13	02-01- 003-14	02-01- 003-15
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		1 506	8,7	2 898	8,12	5 497
3-200-01	Инженер I категории	челч	527,1	3,045	1 014,3	2,842	1 923,95
3-200-02	Инженер II категории	челч	75,3	0,435	144,9	0,406	274,85
3-300-01	Ведущий инженер	челч	903,6	5,22	1 738,8	4,872	3 298,2

Код ресу	рса Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-01- 003-16	02-01- 003-17	02-01- 003-18	02-01- 003-19	02-01- 003-20
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		6,9	9 913	5,47	16 915	4,43
3-200-01	Инженер I категории	челч	2,415	3 469,55	1,9145	5 920,25	1,5505
3-200-02	Инженер II категории	челч	0,345	495,65	0,2735	845,75	0,2215

Отдел 2. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Таблица ГЭСНп 02-02-001 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

Измеритель: шт

02-02-001-01 Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 001-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		2,49
3-200-01	Инженер I категории	челч	0,8
3-200-02	Инженер II категории	челч	0,67
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,02

Таблица ГЭСНп 02-02-002 Функциональная настройка общего программного обеспечения АС

Измеритель: шт

02-02-01 Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 002-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		3,9
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,27
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,02
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,61

Таблица ГЭСНп 02-02-003 Функциональная настройка специального программного обеспечения AC

Измеритель: шт

02-02-003-01 Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 003-01
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		2,76
3-200-01	Инженер I категории	челч	0,9
3-200-02	Инженер II категории	челч	0,72
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,14

Таблица ГЭСНп 02-02-004 Автономная наладка АС

Измеритель: система

Автономная наладка АС:

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 004-01	02-02- 004-02	02-02- 004-03	02-02- 004-04	
l I	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		5,25	23,63	47,28	94,56	
3-200-01	Инженер I категории	челч	1,59	7,7	15,33	31,6	
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,48	6,09	12,32	24,14	
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,18	9,84	19,63	38,82	

Таблица ГЭСНп 02-02-005 Комплексная наладка АС

Измеритель: система

Комплексная наладка АС:

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 005-01	02-02- 005-02	02-02- 005-03	02-02- 005-04	
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		4,5	22,5	45,01	90,04	

3-200-01	Инженер I категории	челч	1,46	7,31	11,69	29,27	
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,17	5,85	14,62	23,4	
3-300-01	Ведущий инженер	челч	1,87	9,34	18,7	37,37	

Таблица ГЭСНп 02-02-006 Предварительные испытания АС

	• •
Измеритель:	система
	Предварительные испытания АС:
02-02-006-01	I категории сложности
02-02-006-02	II категории сложности
02-02-006-03	III категории сложности
02-02-006-04	IV категории сложности

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 006-01	02-02- 006-02	02-02- 006-03	02-02- 006-04
1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		6,37	31,85	63,68	127,34
3-200-01	Инженер I категории	челч	2,13	10,36	20,7	52,51
3-200-02	Инженер II категории	челч	1,68	8,36	16,73	41,4
3-300-01	Ведущий инженер	челч	2,56	13,13	26,25	33,43

Таблица ГЭСНп 02-02-007 Приемосдаточные испытания АС

Thousand a control of the state				
Измеритель:	система			
	Приемосдаточные испытания АС:			
02-02-007-01	I категории сложности			
02-02-007-02	II категории сложности			
02-02-007-03	III категории сложности			
02-02-007-04	IV категории сложности			
Vод расурса	Наиманования адамента			

	Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-02- 007-01	02-02- 007-02	02-02- 007-03	02-02- 007-04
	1	Затраты труда пусконаладочного персонала, в том числе:		12,07	60,37	120,74	241,45
3	-200-01	Инженер I категории	челч	3,9	19,54	38,45	78,6
3	-200-02	Инженер II категории	челч	3,13	15,74	31,96	62,77
3	-300-01	Ведущий инженер	челч	5,04	25,09	50,33	100,08

Отдел 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

Таблица ГЭСНп 02-03-001 Установка и настройка центрального контроллера охранной системы Состав работ:

Для нормы 02-03-001-01:

- 01. Установка системы.
- 02. Установка драйверов для USB-ключей защиты.
- 03. Указание типа ПО и установка номера канала, к которому подключено оборудование системы.
- 04. Назначение числа операторов и соответствующих прав доступа.
- 05. Программирование точек прохода (доступных контроллеров) и конфигурация аппаратной части охранной подсистемы.
- 06. Конфигурация видеоподсистемы (настройка каталогов для хранения архивов видеозаписей и снимков).
- 07. Настройка временных профилей (интервалов, которые полностью опишут график доступа на объект всего персонала).
- 08. Формирование групп доступа.
- 09. Внесение в систему данных о персонале, включая создание личных карточек.
- 10. Создание баз данных.
- 11. Проверка выполненных настроек в тестовом режиме.
- 12. Формирование и обработка отчета работы контроллеров и вывод результатов на печать.
- 13. Запуск работы системы в автоматическом режиме.

Для нормы 02-03-001-02:

- 01. Программирование точек прохода (доступных контроллеров) и конфигурация аппаратной части охранной подсистемы.
- 02. Проверка выполненных настроек в тестовом режиме.

Для нормы 02-03-001-03:

- 01. Настройка временных профилей (интервалов, которые полностью опишут график доступа на объект всего персонала).
- 02. Внесение в систему данных о персонале, включая создание личных карточек.
- 03. Проверка введенных данных.

Для нормы 02-03-001-04:

- 01. Конфигурация видеоподсистемы (настройка каталогов для хранения архивов видеозаписей и снимков).
- 02. Проверка введенных данных.

Для нормы 02-03-001-05:

01. Создание баз данных.

02. Проверка выполненных настроек в тестовом режиме.

Измеритель:	система (норма 02-03-001-01); точка (норма 02-03-001-02); шт (нормы с 02-03-001-03 по 02-03-001- 05)						
02-03-001-01	Установка и настройка центрального контроли	пера охранно	й системы				
02-03-001-02	На каждую дополнительную/исключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к норме 02-03-001-01						
02-03-001-03	На каждую дополнительную/исключенную единицу персонала из двадцати учтенных добавлять/исключать к норме 02-03-001-01						
02-03-001-04	На каждый дополнительный/исключенный каталог из десяти учтенных добавлять/исключать к норме 02- 03-001-01						
02-03-001-05 На каждую дополнительную/исключенную базу данных из десяти учтенных добавлять/исключать к норме 02-03-001-01					:		
Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	02-03-	02-03-	02-03-	02-03-	02-03-
код ресурса	паименование элемента затрат	Ед. изм.	001-01	001-02	001-03	001-04	001-05
	Затраты труда пусконадалочного						

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2.1

Категории технической сложности систем, их характеристики и коэффициенты (часть 2 отдел 1)

	Topin realin teckon estoxisteri energis, na aupaktepherinka a kosupantini (ia	
Категория технической сложности системы	Характеристика системы (структура и состав КПТС или КТС)	Коэффициент сложности системы
I	Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются измерительные и регулирующие устройства, электромагнитные, полупроводниковые и другие компоненты, сигнальная арматура и т.п. приборного или аппаратного типов исполнения.	1
II	Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения). Одноуровневые системы с автоматическим режимом косвенного или прямого (непосредственного) цифрового (цифро-аналогового) управления с использованием объектно-ориентированных контроллеров с программированием параметров настроек, для функционирования которых не требуется разработки проектного МО и ПО.	1,313
	Системы измерения и (или) автоматического регулирования химического состава и физических свойств вещества. Измерительные системы (измерительные каналы), для которых необходима по проекту метрологическая аттестация (калибровка).	
III	Многоуровневые распределенные информационные, управляющие, информационно-управляющие системы, в которых состав и структура КПТС локального уровня соответствуют требованиям, установленным для отнесения системы к ІІ-ой категории сложности и в которых для организации последующих уровней управления используются процессовые (PCS) или операторские (OS) станции, реализованные на базе проблемно-ориентированного ПО, связанные между собой и с локальным уровнем управления посредством локальных вычислительных сетей.	1,566

Примечания:

- 1. Системы II и III категории технической сложности могут иметь один или несколько признаков, приведенных в качестве характеристики системы.
- 2. В том случае, если сложная система содержит в своем составе системы (подсистемы), по структуре и составу КПТС или КТС относимые к разным категориям технической сложности, коэффициент сложности такой системы рассчитывается согласно п. 2.2. Исчислений объемов работ.

Приложение 2.2

Условные обозначения количества каналов (часть 2 отдел 1)

Условное обозначение Наименование		
K _n	Количество информационных аналоговых каналов	
Κ ^д		
Ка количество каналов управления аналоговых		
Количество каналов управления дискретных		
Ки Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов		
Собщее количество каналов управления аналоговых и дискретных		
$K^{\text{ofm}=}(K_{u}^{\text{ofm}}+K_{y}^{\text{ofm}})$	Общее количество каналов информационных и управления аналоговых и дискретных	

Приложение 2.3

№ п.п.	Наименование этапов ПНР	Доля, %, в общих затратах
	Подготовительные работы, проверка ПТС (ПС):	25
_	в т.ч. подготовительные работы	10
2	Автономная наладка систем	55
3	Комплексная наладка систем	20
4 Bcero		100

Примечания:

- 1. Содержание этапов выполнения работ соответствует п. 1.2.4 общих положений ГЭСНп.
- 2. В том случае, если заказчик привлекает для выполнения пусконаладочных работ по программно-техническим средствам одну организацию (например, разработчика проекта или производителя оборудования, имеющих соответствующие лицензии на выполнение пусконаладочных работ), а по техническим средствам другую пусконаладочную организацию, распределение объемов выполняемых ими работ (в рамках общих затрат труда по системе), в том числе по этапам в приложении 2.3, производится, по согласованию с заказчиком, с учетом общего количества каналов, относимых к ПТС и ТС.


Приложение 2.4

Группы каналов (часть 2 отдел 1)

Mo	Группы каналов (часть 2 отдел 1) № Условное обозначение Опаративной противной противн			
Л.П.	группы каналов	Содержание группы каналов		
1 КПТС→ТОУ (КТС)		Каналы управления аналоговые и дискретные (K_y^a и K_y^a) передачи управляющих воздействий от КПТС (КТС) на ТОУ. Число каналов управления определяется по количеству исполнительных механизмов: мембранных, поршневых, электрических одно- и многооборотных, бездвигательных (отсечных) и т.п.		
ТОУ→КПТС (КТС) Каналы аналоговые и дискретные информационные (К ^а и К ^д) информации (параметров), поступающей от технологического объе (ТОУ) на КПТС (КТС). Число каналов определяется количеством преобразователей, контактных и бесконтактных сигнализаторов, датч и состояния оборудования, конечных и путевых выключателей и комбинированный датчик пожароохранной сигнализации (ПОС) у один дискретный канал.				
3	Оп→КПТС (КТС)	Каналы аналоговые и дискретные информационные (K_u^a и K_u^a), используемые оператором (Оп) для воздействия на КПТС (КТС). Число каналов определяется количеством органов воздействия, используемых оператором (кнопки, ключи, задатчики управления и т.п.) для реализации функционирования системы в режимах автоматизированного (автоматического) и ручного дистанционного управления исполнительными механизмами без учета в качестве каналов органов воздействия КПТС (КТС), используемых для настроечных и иных вспомогательных функций (кроме управления): клавиатура терминальных устройств информационно-управляющих табло, кнопки, переключатели и т.п., панелей многофункциональных или многоканальных приборов пультов контроля ПОС и т.п., а также выключатели напряжения, плавкие предохранители и иные вспомогательные органы воздействия вышеуказанных и других технических средств, наладка которых учтена нормами ГЭСНп сборника 2.		
4	КПТС→Оп (КТС)	Каналы аналоговые и дискретные (K_u^a и K_u^a) отображения информации, поступающей от КПТС (КТС) к Оп при определении числа каналов системы не учитываются, за исключением случаев, когда проектом предусмотрено отображение одних и тех же технологических параметров (состояния оборудования) более чем на одном терминальном устройстве (монитор, принтер, интерфейсная панель, информационное табло и т.п.). Наладка отображений информации на первом терминальном устройстве учтена ГЭСНп сборника 2. В этом случае, при отображении информации на каждом терминальном устройстве сверх первого, отображаемые параметры (K_u^a и K_u^a) учитываются K_u^a с коэффициентом 0,025, K_u^a с коэффициентом 0,01. Не учитываются в качестве каналов индикаторы (лампы, светодиоды и т.п.) состояния и положения, встроенные в измерительные преобразователи (датчики), контактные или бесконтактные сигнализаторы, кнопки, ключи управления, переключатели, а также индикаторы наличия напряжения приборов, регистраторов, терминальных устройств щитов, пультов и т.п., наладка которых учтена ГЭСНп сборника 2.		

№ п.п.	Условное обозначение группы каналов	Содержание группы каналов
п.п. 5	группы каналов СмС № 1, № 2,, № <i>i</i>	Каналы связи (взаимодействия) аналоговые и дискретные информационные (K_{u}^{a} и K_{u}^{a}) со смежными системами, выполненными по отдельным проектам. «Учитывается количество физических каналов, по которым передаются сигналы связи (взаимодействия) со смежными системами: дискретные — контактные и бесконтактные постоянного и переменного тока (за исключением кодированных) и аналоговые сигналы, значения которых определяются в непрерывной шкале, а также, в целях ГЭСНп сборника 2, кодированные (импульсные и цифровые)». Различные
		виды напряжения электротехнической системы, используемые в качестве источников питания оборудования АСУ ТП (щиты, пульты, исполнительные механизмы, преобразователи информации, терминальные устройства и т. п.) в качестве каналов связи (взаимодействия) со смежными системами не учитываются.

Приложение 2.5 Схема автоматизированного технологического комплекса (ATK)

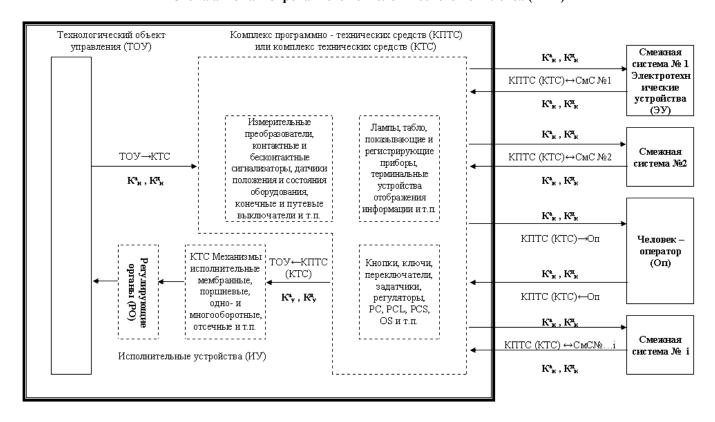

Приложение 2.6

Категории сложности AC, учитывающие количество функций программного обеспечения AC (часть 2 отлел 2)

(Tacib 2 of Acti 2)				
Количество функций АС	Категория сложности			
св. 1 до 10	I			
св. 10 до 49	II			
св. 49 до 99	III			
св. 99	IV			

Приложение 2.7

Коэффициенты, учитывающие количество удаленных объектов размещения АС (часть 2 отдел 2)

Rospondinentin, in initialism teerbo jaureninin obsertos pasmementa rie (taerb 2 organ 2)					
Количество территориально удаленных объектов размещения	Коэффициент				
AC					
2	1,17				
3	1,24				
4	1,29				
св. 4	1,31				

Коэффициенты, учитывающие особенности выполнения ПНР АС

№ п.п.	Наименование	Номер таблицы (нормы)	Коэффициент
1	Наличие индивидуальных внешних аккумуляторных источников аварийного питания.	02-02-004, 02-02-005	1,05
2	Выполнение ПНР при техническом руководстве шефперсонала предприятий изготовителей АС.	02-02-006, 02-02-007	0,8
3	Отказоустойчивые АС. В случае выполнения ПНР на вычислительных комплексах, имеющих классификационный признак сложности как отказоустойчивые комплексы.	02-02-004, 02-02-007	1,1
4	Катастрофоустойчивые АС. В случае выполнения ПНР на вычислительных комплексах, имеющих классификационный признак сложности как катастрофоустойчивые комплексы.	02-02-004, 02-02-007	1,4
5	При повторном проведении предварительных испытаний после модернизации АС.	02-02-006	0,6
6	Коэффициент учета архитектуры АС, учитывающий особенности выполнения ПНР: -для ПНР АС, использующих двух и более процессорный сервер на базе любой архитектуры; -для ПНР АС, использующих кластер серверов на базе любой архитектуры	02-02-001	1,2 1,4
7	Коэффициент учета архитектуры AC - для ПНР AC, выполненных на серверах Risc-архитектуры.	02-02-001 (*)	1,13

^(*) суммарно-долевой коэффициент

Приложение 2.9

Термины и определения, используемые в ГЭСНп сборника 2

Tonsesse	Условное	Определения, используемые в 1 Эсти соорника 2
Термин	обозначение	Определение
Автоматизированная система	AC	 Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций. Совокупность математических и технических средств, методов и приемов, которые используются для облегчения и ускорения решения трудоемких задач, связанных с обработкой информации.
Автоматизированная система управления технологическим процессом	АСУ ТП	Автоматизированная система, обеспечивающая работу объекта за счет соответствующего выбора управляющих воздействий на основе использования обработанной информации о состоянии объекта.
Автоматизированный технологический комплекс	АТК	Совокупность совместно функционирующих технологического объекта управления (ТОУ) и управляющей им АСУ ТП.
Автоматический режим косвенного управления при выполнении функции АСУ ТП	-	Режим выполнения функции АСУ ТП, при котором комплекс средств автоматизации АСУ ТП автоматически изменяет установки и (или) параметры настройки систем локальной автоматики технологического объекта управления.
Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналогоцифрового) управления при выполнении управляющей функции АСУ ТП	-	Режим выполнения функции АСУ ТП, при котором комплекс средств автоматизации АСУ ТП вырабатывает и реализует управляющие воздействия непосредственно на исполнительные механизмы технологического объекта управления.
Автономная наладка АС	АН	Процесс приведения в соответствие с документацией на ПНР функций АС в целом, их количественных и (или) качественных характеристик.

T.	Условное	ГЭСНп 81-05-02-2022 Автоматизированные системы управления
Термин	обозначение	Определение
Базовая конфигурация ПО	-	Совокупность функций ПО, обусловленная требованиями проектных решений.
Базовая настройка ПО	-	Процесс приведения ПО в базовую конфигурацию.
Измерительный преобразователь (датчик), измерительный прибор	-	Измерительные устройства, предназначенные для получения информации о состоянии процесса, предназначенные для выработки сигнала, несущего измерительную информацию как в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором (измерительные приборы), так и в форме, пригодной для использования в АСУ ТП с целью передачи и (или) преобразования, обработки и хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию оператором. Для преобразования естественных сигналов в унифицированные предусматриваются различные нормирующие преобразователи. Измерительные преобразователи разделяются на основные группы: механические, электромеханические, тепловые, электрохимические, оптические, электронные и ионизационные. Измерительные преобразователи подразделяются на преобразователи с естественным, унифицированным и дискретным (релейным) выходным сигналом (сигнализаторы), а измерительные приборы - на приборы с естественным и унифицированным входным сигналом.
Инсталляция	-	Процесс установки (переноса) программного обеспечения на аппаратные средства.
Интерфейс (или сопряжение ввода – вывода)	-	Совокупность унифицированных конструктивных, логических, физических условий, которым удовлетворяют технические средства, чтобы их можно было соединить и производить между ними обмен информацией. В соответствии с назначением в состав интерфейса входят: перечень сигналов взаимодействия и правила (протоколы) обмена этими сигналами; модули приема и передачи сигналов и кабели связи; разъемы, интерфейсные карты, блоки; В интерфейсах унифицированы информационные, управляющие, известительные, адресные сигналы и сигналы состояния.
Информационная функция автоматизированной системы управления	-	Функция АСУ, включающая получение информации, обработку и передачу информации персоналу АСУ или за пределы системы о состоянии ТОУ или внешней среды.
Информационное обеспечение автоматизированной системы	ИО	Совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании.
Исполнительное устройство Исполнительный механизм Регулирующий орган	ИУ ИМ PO	Исполнительные устройства (ИУ) предназначены для воздействия на технологический процесс в соответствии с командной информацией КПТС (КТС). Выходным параметром ИУ в АСУ ТП является расход вещества или энергии, поступающей в ТОУ, а входным - сигнал КПТС (КТС). В общем случае ИУ содержат исполнительный механизм (ИМ): электрический, пневматический, гидравлический и регулирующий орган (РО): дросселирующий, дозирующий, манипулирующий. Существуют комплектные ИУ и системы: с электроприводом, с пневмоприводом, с гидроприводом и вспомогательные устройства ИУ (усилители мощности, магнитные пускатели, позиционеры, сигнализаторы положения и устройства управления). Для управления некоторыми электрическими аппаратами (электрические ванны, крупные электродвигатели и т.п.) регулируемым параметром является поток электрической энергии и в этом случае роль ИУ выполняет блок усиления.
Катастрофоустойчивая АС	-	АС, состоящая из двух или более удаленных серверных систем, функционирующих как единый комплекс с использованием технологий кластеризации и/или балансировки нагрузки. Серверное и обеспечивающее оборудование при этом располагается на значительном удалении друг от друга (от единиц до сотен километров).
Комплексная наладка АС	КН	Процесс приведения в соответствие с требованиями ТЗ и проектной документации функций АС, их количественных и (или) качественных характеристик, а также выявления и устранения недостатков в действиях систем. Комплексная наладка АС заключается в отработке информационного взаимодействия АС с внешними объектами.

Термин	Условное	1 ЭСНп 81-05-02-2022 Автоматизированные системы управления Определение
Термин	обозначение	-
Конфигурация (вычислительной системы)	-	Совокупность функциональных частей вычислительной системы и связей между ними, обусловленная основными характеристиками этих функциональных частей, а также характеристиками решаемых задач обработки данных.
Конфигурирование	-	Настройка конфигурации.
Косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ	-	Косвенное автоматическое измерение (вычисление) выполняется путем преобразования совокупности частных измеряемых величин в результирующую (комплексную) измеряемую величину с помощью функциональных преобразований и последующего прямого измерения результирующей измеряемых величины либо способом прямых измерений частных измеряемых величин с последующим автоматическим вычислением значений результирующей (комплексной) измеряемой величины по результатам прямых измерений.
Математическое обеспечение автоматизированной системы	МО	Совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых в АС.
Метрологическая аттестация (калибровка) измерительных каналов (ИК) АСУ ТП	-	ИК должны иметь метрологические характеристики, соответствующие требованиям норм точности, максимально допустимым погрешностям. ИК АСУТП подлежат государственной или ведомственной аттестации. Вид метрологической аттестации соответствует установленному в техническом задании на АСУ ТП. Государственной метрологической аттестации подлежат ИК АСУ ТП, измерительная информация которых предназначена для: использования в товарно-коммерческих операциях; учета материальных ценностей; охраны здоровья трудящихся, обеспечение безопасных и безвредных условий труда. Все остальные ИК подлежат ведомственной метрологической аттестации.
Многоуровневая АСУ ТП	-	АСУ ТП, включающая в себя в качестве компонентов АСУ ТП разных уровней иерархии.
Общее программное обеспечение автоматизированной системы	-	Часть программного обеспечения AC, представляющая собой совокупность программных средств, разработанных вне связи с созданием данной AC.
Одноуровневая АСУ ТП	-	АСУ ТП, не включающая в себя других, более мелких АСУ ТП.
Оптимальное управление	ОУ	Управление, обеспечивающее наивыгоднейшее значение определенного критерия оптимальности (КО), характеризующего эффективность управления при заданных ограничениях. В качестве КО могут быть выбраны различные технические или экономические показатели: время перехода (быстродействие) системы из одного состояния в другое; некоторый показатель качества продукции, затраты сырья или энергоресурсов и т.д. Пример ОУ: В печах для нагрева заготовок под прокатку путем оптимального изменения температуры в зонах нагрева можно обеспечить минимальное значение средне-квадратичного отклонения температуры нагрева обработанных заготовок при изменении темпа их продвижения, размеров и теплопроводности.
Опытная эксплуатация АС	-	Ввод АС в действие с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик АС и готовности персонала к работе в условиях функционирования АС, определения фактической эффективности АС, корректировки (при необходимости) документации.
Отказоустойчивая АС	-	АС, обеспечивающая возможность функционирования прикладных программных средств и/или сетевых сервисов систем со средней критичностью, т.е. таких систем, максимальное время восстановления для которых не должно превышать 6-12 часов.

	37	Г'ЭСНп 81-05-02-2022 Автоматизированные системы управления
Термин	Условное обозначение	Определение
Параметр	-	Аналоговая или дискретная величина, принимающая различные значения и характеризующая либо состояние АТК, либо процесс функционирования АТК, либо его результаты. Пример: температура в рабочем пространстве печи, давление под колошником, расход охлаждающей жидкости, скорость вращения вала, напряжение на клеммах, содержание окиси кальция в сырьевой муке, сигнал оценки состоянии, в котором находится механизм (агрегат), и т.д.
Предварительные испытания АС	-	Процессы определения работоспособности АС и принятия решения вопроса о возможности приемки АС в опытную эксплуатацию. Выполняются после проведения разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и технических средств системы, а также компонентов АС и представления им соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления персонала АС с эксплуатационной документацией.
Приемосдаточные испытания AC	-	Процесс определения соответствия АС техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки АС в постоянную эксплуатацию, включающий в себя проверку: полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования АС, указанных в ТЗ; выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы; работы персонала в диалоговом режиме; средств и методов восстановления работоспособности АС после отказов; комплектности и качества эксплуатационной документации.
Программное обеспечение	ПО	Совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности ПО.
Рабочая конфигурация ПО	-	Совокупность функций ПО, обусловленная требованиями согласованной документации.
Регулирование программное	-	Регулирование одной или нескольких величин, определяющих состояние объекта, по заранее заданным законам в виде функций времени или какоголибо параметра системы. Пример. Закалочная печь, температура в которой, являющаяся функцией времени, изменяется в течение процесса закалки по заранее установленной программе.
Система автоматического регулирования (AP) многосвязная	-	Система AP с несколькими регулируемыми величинами, связанными между собой через объект регулирования, регулятор или нагрузку. Пример: Объект - паровой котел; входные величины - подача воды, топлива, расход пара; выходные величины - давление, температура, уровень воды.
Системы измерения и (или) автоматического регулирования химического состава и физических свойств вещества Специальное	-	Измеряемая среда и измеряемая величина для определения химического состава веществ: примерами измеряемых величин для газообразной среды являются: концентрация кислорода, углекислого газа, аммиака, СО+СО2+Н2 (отходящие газы доменных печей) и т.п., для жидкой среды: электропроводимость растворов, солей, щелочей, концентрация водных суспензий, солесодержание воды, рН, содержание цианидов и т.п. Измеряемая величина и исследуемая среда для определения физических свойств вещества: Пример измеряемой величины для воды и твердых веществ: влажность, для жидкости и пульпы - плотность, для воды - мутность, для консистентных масел - вязкость и т.д.
программное обеспечение автоматизированной системы		совокупность программ, разработанных при/для создания/(я) данной АС.

	37	ГЭСНп 81-05-02-2022 Автоматизированные системы управления
Термин	Условное обозначение	Определение
Телемеханическая система	-	Телемеханика объединяет ТС автоматической передачи на расстояние команд управления и информации о состоянии объектов с применением специальных преобразований для эффективного использования каналов связи. Средства телемеханики обеспечивают обмен информацией между объектами контроля и оператором (диспетчером), либо между объектами и КПТС. Совокупность устройств пункта управления (ПУ), устройств контролируемого пункта (КП) и устройств, предназначенных для обмена через канал связи информацией между ПУ и КП, образует комплекс устройств телемеханики. Телемеханическая система представляет собой совокупность комплекса устройств телемеханики, датчиков, средств обработки информации, диспетчерского оборудования и каналов связи, выполняющих законченную задачу централизованного контроля и управления территориально рассредоточенными объектами. Для формирования команд управления и связи с оператором в телемеханическую систему включаются также средства обработки информации на базе КПТС.
Терминал	-	1. Устройство для взаимодействия пользователя или оператора с вычислительной системой. Терминал представляет собой два относительно независимых устройства: ввода (клавиатуры) и вывода (экран или печатающее устройство). 2. В локальной вычислительной сети - устройство, являющееся источником или получателем данных.
Технологический объект управления	ТОУ	Объект управления, включающий технологическое оборудование и реализуемый в нем технологический процесс.
Удаленный объект размещения	-	Отдельно стоящее здание, в котором устанавливаются модули программно-аппаратного комплекса, физически расположенная удаленно от места размещения других модулей программно-аппаратного комплекса.
Управляющая функция автоматизированной системы управления	-	Функция АСУ, включающая получение информации о состоянии ТОУ, оценку информации, выбор управляющих воздействий и их реализацию.
Устройства отображения информации	уои	Технические средства, используемые для передачи информации человеку – оператору. УОИ разделяются на две большие группы: локальное или централизованное представление информации, которые могут сосуществовать в системе параллельно (одновременно) или используется только централизованное представление информации. УОИ классифицируются по формам представления информации на: сигнализирующие (световые, мнемонические, звуковые); показывающие (аналоговые и цифровые); регистрирующие для непосредственного восприятия (цифробуквенные и диаграммные) и с закодированной информацией (на магнитном или бумажном носителе); экранные (дисплейные): алфавитно-цифровые, графические, комбинированные. В зависимости от характера формирования локальных и целевых экранных фрагментов средства указанного типа разделяются на универсальные (фрагменты произвольной структуры фрагмента) и специализированные (фрагменты). Применительно к АСУ ТП фрагменты могут нести информацию о текущем состоянии технологического процесса, о наличии разладок в процессе функционирования автоматизируемого технологического комплекса и т.д.
Функциональная настройка ПО	-	Процесс приведения ПО в рабочую конфигурацию.
Функция	-	Функция — функция ПО, используемая для достижения требований к АС и направленная на выполнение определенной задачи АС, описанной в проектных решениях. В расчетах учитываются только функции, достигаемые целенаправленным ручным воздействием в процессе настройки ПО АС, описанных в проектных решениях. Функции, реализованные автоматически при настройке АС (в процессе установки ПО или присутствующие по умолчанию) и не требующие участия наладчика, в расчеты не включаются.

Термин	Условное обозначение	Определение
Человек-оператор	Оп	Персонал, непосредственно ведущий управление объектом.